

«11» июля 20 18 г. № 3411-12/050/ТЗ

Руководителю организации

На № \_\_ от « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонта фасадов зданий 266 «В» и 266 «С»

Настоящее Техническое задание разработано для проведения тендера на проведение ремонта фасадов зданий 266«В» инв.№10000266В и 266«С» инв.№10000266С.

При составлении смет на проведение ремонтных работ и подачи коммерческих предложений необходимо учесть следующие объемы ремонтных работ:

### Здание 266 «В»:

### (Приложение 2)

1. Демонтаж металлоконструкций на фасаде здания на отметке 10.00м ~ 0,2тн;
2. Ремонт межпанельных швов стеновых панелей наружных стен (расшивка панельных швов, удаление старого уплотнителя, герметизация пенополиэтиленовым прокладочным шнуром, гидроизоляция полиуретановым герметиком): горизонтальных швов – 736 п/м, вертикальных швов – 200 п/м;
3. Устройство металлических карнизов на парапетах ~ 43,2 м<sup>2</sup>. Металлическое ограждение по периметру сохранить. Места сопряжения «карниз-ограждение» загерметизировать мастикой или иным способом;
4. Отливы на оконных проемах после монтажа поликарбоната покрасить масляными составами; В местах отсутствия отливов смонтировать новые;
5. Окраска бетонных поверхностей – 693,4 м<sup>2</sup>;
6. Кирпичную кладку в осях «25-24» покрасить вместе со стеновыми панелями ~ 20м<sup>2</sup>.

На кирпичной кладке в осях «8-7» произвести штукатурку по кладочной сетке в месте разрушения кирпичной кладки ~ 5,4м<sup>2</sup>, остальные 14,6м<sup>2</sup> заштукатурить. После штукатурки всё покрасить вместе со стеновыми панелями;

7. Оконные проёмы ленточного остекления закрыть поликарбонатом толщиной не менее 10мм с предварительным устройством каркаса из профильной трубы или иного проката. Произвести герметизацию смонтированного поликарбоната с устройством наличников по периметру проёма. Цвет наличников согласовать с заказчиком. Площадь оконных проемов ~ 413м<sup>2</sup>;
8. Окраска масляными составами воздухозаборных решёток ~ 14,6м<sup>2</sup>. Цвет краски согласовать с заказчиком;

9. Произвести замену транспортных ворот на рольставни или распашные утепленные ворота с предварительным устройством выравнивающего пандуса на нулевой отметке. Размер проема 3700х3700мм (Приложение 3);
10. Монтажные ворота в осях «16-15» покрасить масляными составами. Цвет согласовать с заказчиком;
11. Дверь эвакуационного выхода покрасить 2м<sup>2</sup>. Цвет согласовать с заказчиком;
12. Покраску масляными составами трубопровод сжатого воздуха Ø108мм с запорной арматурой (здвижки Ду100мм – 2шт) длиной 110п/м;

**Здание 266 «С»:**

**(Приложение 1)**

1. Ремонт межпанельных швов стеновых панелей наружных стен (расшивка панельных швов, удаление старого уплотнителя, герметизация пенополиэтиленовым прокладочным шнуром, гидроизоляция полиуретановым герметиком): горизонтальных швов – 383 п/м; вертикальных швов – 838 п/м;
2. Устройство металлических карнизов на парапетах ~ 24 м<sup>2</sup>;
3. Окраска бетонных поверхностей ~ 1730 м<sup>2</sup>. Перед покраской стеновых панелей убрать битумные подтёки на стене механическим способом;
4. Оконные проёмы ленточного остекления закрыть поликарбонатом толщиной не менее 10мм с предварительным устройством каркаса из профильной трубы или иного проката. Произвести герметизацию смонтированного поликарбоната с устройством наличников по периметру проёма. Цвет наличников согласовать с заказчиком. Площадь оконных проёмов ~ 80,6м<sup>2</sup>;
5. Отливы на оконных проемах после монтажа поликарбоната покрасить масляными составами; в местах отсутствия отливов смонтировать новые;
6. Покрасить масляными составами металлическую лестницу в месте примыкания корпуса «С» к корпусу «В»;
7. Покраску масляными составами металлическую пожарную лестницу (ПЛ1) высотой 30,6м;

Для проведения тендера по вышеуказанным работам, участникам необходимо предоставить до 1 августа 2018 года:

- Устав, ИНН, ОГРН, полномочия ЕИО, выписку из ЕГРЮЛ (не ранее 01.07.2018г.)

- Раздельную смету по каждому зданию,

- План проведения работ,

- Референс-лист организации

Требование к исполнителю:

- Работы должны выполняться собственными силами без привлечения субподрядных организаций;

- Обязателен опыт выполнения аналогичных работ за последний календарный год.

- Гарантийный срок на выполняемые работы – не менее 3 лет.


Особые условия:

Подрядные работы выполняются в рамках заключенного Государственного контракта на выполнение работ по мобилизационной подготовке в 2018 году (Гособоронзаказ).

Подрядные организации обязаны выразить свое согласие на осуществление расчетов через УФК по РТ с открытием лицевого счета.

Главный механик

Войнич В.А.

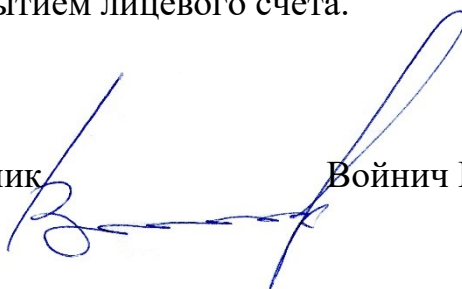

Приложение 1 фасад Здания 266 «С».



Приложение 2 фасад Здания 266 «В».








Приложение 3:  
Замена транспортных ворот





ФАСАД 32 - 25 3Д. 266С

Пл. 4



ФАСАД 25-7 ЗД. 266В

